



11 ספטמבר 2008
יא אלול תשס"ח

דו"ח בדיקות פתע בארובות מפעלים לשנת 2007


פרויקט בדיקות הפתע נמשך זו השנה השביעית הפרויקט מתבצע ע"י רכזי איכות אוויר במחוזות ואגף איכות אוויר לצורך פיקוח ובדיקה של אמינות התוצאות, הגברת נוכחות בשטח והגברת אפקט ההרתעה.

השוואת מספר הדגימות במהלך השנים



בשנת 2007 בוצעו 377 בדיקות. נבדקו 50 מפעלים ו-87 מתקנים לעומת 48 ו-81 בהתאמה ב-2006.

בדיקות בהן נמדדו חריגות מהתקנים

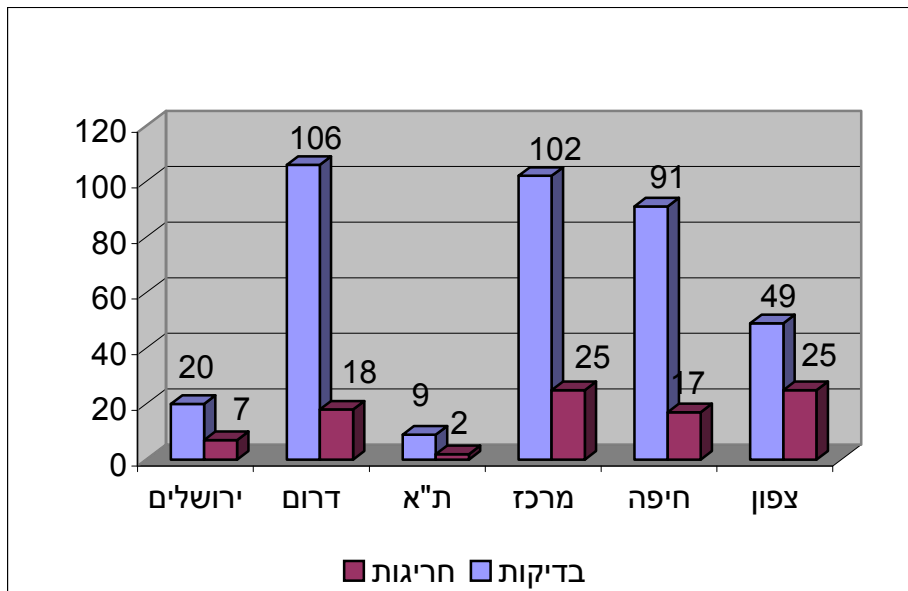


בכ- 25% מכלל הבדיקות (כמו בשנה קודמת) נמצאו חריגות (יש לציין שמספר הבדיקות כולל גם חזרות על דיגומים באותו מפעל, או דיגום של מתקנים שונים באותו מפעל).



-2-

אחוזי חריגה בבדיקות פתע במהלך השנים

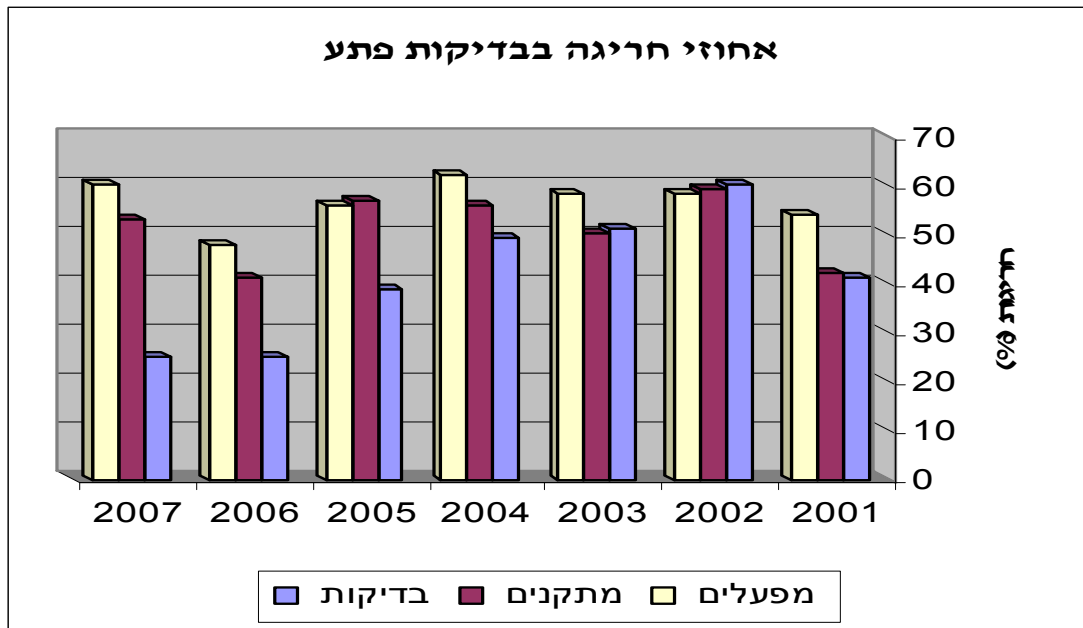

רשימת המפעלים בהם נמדדו חריגות

מחוז דרום - כימאגיס, כיתן דימונה, חיפה כימיכלים, נגב טקסטיל, יהודה פלדות אשדוד, יהודה פלדות בני עייש, אבן וסיד קרית גת

מחוז צפון – מילוה, זוגלובק 2000 שלומי, צ'אם, מצברי וולקן, מודגל, פרי ניר.

מחוז חיפה – סהל, מחצבת ורד, ויטאמד, קל קר, אליאנס, גנרי אנרגיה ירוקה – גלעם, כרמל כימיקלים, טרו, יונילבר בסטפודס ישראל.

מחוז מרכז – קרגל, רונופולידן.

מחוז ת"א - המלבין, מחלבות גד.

מחוז ירושלים - מכבסת לבנון, אספלט דרכים, מכון תערובת תדמיר, דגי תנובה.

- דן מחזור-מחוז מרכז לא חרג בבדיקות שנערכו מקריטריונים מקובלים, אך אין לו רישיון עסק ונמצא בהליך משפטי עקב עברות על החוק למניעת מפגעים (פליטת עשן שחור).



-3-

רשימת מפעלים שעמדו בתקנים/קריטריונים מקובלים

מחוז דרום - מכתשים, החברה לשרותי איכות הסביבה, תרכובות ברום.

מחוז צפון – פרופאל, חוד פלדה, פז קר.

מחוז חיפה – יציקות פינקלשטיין, אבן וסיד, אבן קיסר, סופרסולד, תשלובת קיסריה, תחנת כח חדרה, תחנת כח חגית, כרמל אוליפינים, שמן תעשיות, יציקות המפרץ.

מחוז ת"א – תחנת כח רדינג ד'

מחוז ירושלים – ענביד, מעבדות רפא.

הטבלה הבאה מרכזת את הנתונים לשנת 2007 עפ"י המחוזות. ב 60% מכלל המפעלים נמצאו חריגות. החריגות מתייחסות למפעלים שיש להם תנאים מתאימים ברשיון העסק, בצו האישי, היתר רעלים או עפ"י תקנות מתאימות.

מספר בדיקות שחרגו	מספר בדיקות*	מספר מתקנים שחרגו	מספר מתקנים שנבדקו	מספר מפעלים שחרגו	מספר מפעלים שנבדקו	המחוז
25	49	12	15	6	9	צפון
17	91	12	34	9	19	חיפה
25	102	5	8	2	3	מרכז
2	9	2	3	2	3	ת"א
18	106	10	20	7	10	דרום
7	20	5	7	4	6	ירושלים
94	377	46	87	30	50	סה"כ

*מספר הבדיקות כולל דגימות חוזרות באותו מפעל ובמספר מתקנים באותו מפעל.

התפלגות המפעלים שנבדקו

אגף איכות אוויר יחד עם הרכזים במחוזות הכין סדרי עדיפות לבדיקות פתע. מתוך מצאי הפליטות הארצי (תורמים גדולים לסך הפליטות הארצי) ועפ"י רשימת סיווגי המפעלים של דירקטיבת ה-IPPC הוכנה רשימה של מפעלים בעלי פוטנציאל ז"א גבוה אותם יש לבדוק בבדיקות פתע אחת לשנתיים (או אחת ל-3 שנים בהתאם למספר הארובות). מפעלים אחרים (בעלי פוטנציאל ז"א בינוני ונמוך) ידגמו אחת ל-4 שנים. להלן התפלגות המפעלים שנבדקו ב-2007.

המחוז	מספר המפעלים הנמצאים ברשימת בעלי פוטנציאל ז"א גבוה	מפעלים אחרים	סה"כ מפעלים שנבדקו
צפון	5	4	9
חיפה	11	8	19
מרכז	0	3	3
ת"א	1	2	3
דרום	7	3	10
ירושלים	1	5	6
סה"כ	25	25	50





-4-

אכיפה

הטבלאות בנספח ב' מתארות את הפעילות שנעשתה בכל מחוז בעקבות בדיקות הפתע, תוך פרוט לגבי מפעלים בהם נמדדו חריגות מהתקנים ברישיון עסק/צו אישי/היתר רעלים/תקנות. קיים פרוט לגבי הליכי אכיפה מנהליים שנקטו, תיקון המפגע ומועד בדיקה חוזרת, חיוב בלויז' לתיקון המפגע עפ"י סכום עם מנהל המחוז או ברישיון העסק והליכים משפטיים שנקטו. חלק מהמפעלים הגישו תוכניות לשינויים לצורך עמידה בתקנים. במפעלים בהם יושמו השינויים תערכנה בדיקות חוזרות כדי לבדוק עמידה בתקנים. הטבלה הבאה מסכמת פעילות זו.

ריכוז פעילות אכיפה

המחוז	מספר מפעלים שחרגו	בבדיקה של המחוז	התראה/שימוע/מכתב/	חיוב עפ"י סכום בין המפעל והמחוז	חיוב ברשיון עסק	הליך משפטי
צפון	6	0	2	4	0	0
חיפה	9	3	3	3	0	0
מרכז	2	0	1	1	0	0
תל אביב	2	0	1	1	0	0
דרום	7	0	4	2	0	1
ירושלים	4	1	2	1	0	0
סה"כ	30	4	13	12	0	1

בברכה,

צחי אסא, מרכז מחוז ת"א
לריסה גלזמן, מרכזת מחוז ת"א
דפנה סימן טוב, מרכזת מחוז ירושלים
דורון פינקל, מרכז מחוז מרכז
מטביי פלדמן, מרכז ניטור ודיגום
אביבה טרכטמן, ממונה ניטור ודיגום

כרים אלבדור, מרכז מחוז דרום
ורדה שטיין, מרכזת מחוז דרום
דורית זיס, ראש תחום תעשייה מחוז צפון
איזבלה קיסר, מרכזת מחוז צפון
ישראל אופנהיים, מרכז מחוז חיפה
כאמל קזאמל, מרכז מחוז חיפה

העתק: אבי מושל, מ"מ רא"ג איכות אוויר

